



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„DOMBUD”

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPIN-B

STAROSTA
OSTROWIECKI
-7-

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu:	POD BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ OD PROJEKTOWANEJ STUDNI WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA
Adres obiektu:	Id. 260701_1.0036 AR.4 DZ.119 ulica KOŚCIELNA , 27-400 Ostrowiec Św.
KOB:	X- KOŚCIÓŁ
Inwestor:	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA UL. OKÓLNA 19 , 27-400 OSTROWIEC ŚW.

Załącznik Nr do decyzji, zgłoszenia, ...
Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu

nr decyzji 108/2024

znak: ... AB 6740 54 2024 JP

z dnia ... 24.04.2024

NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa

Lukasz Smyła

AUTORZY PROJEKTU				
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Architektura , instalacje	Andrzej Zielonka projektant główny	Kl. 257/93 , arch. 258/93 , inst.	02.2024	
Spr.	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10	02.2024	

Przedmiotowe opracowanie zawiera ... arkuszy ponumerowanych , data opracowania 02.2024

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

**STAROSTA
OSTROWIECKI**

	Nazwa zawartości	Nr str.
	1. Projekt zagospodarowania terenu działki	
	1.1. Strona tytułowa	1
	1.2. Spis treści	2
	1.2. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania	3
	2. część opisowa projektu zagospodarowania terenu	
	3. Część rysunkowa do w/w opisu - projekt zagospodarowania	

OŚWIADCZENIE

oświadczam, że:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI


Nazwa obiektu:	POD BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ OD PROJEKTOWANEJ STUDNI WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA
----------------	---

Adres obiektu:	Id. 260701_1.0036 AR.4 DZ.119 ulica KOŚCIELNA , 27-400 Ostrowiec Św.
----------------	---

KOB:	X- KOŚCIÓŁ
------	------------

Inwestor:	PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA UL. OKÓLNA 19 , 27-400 OSTROWIEC ŚW.
-----------	--

ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

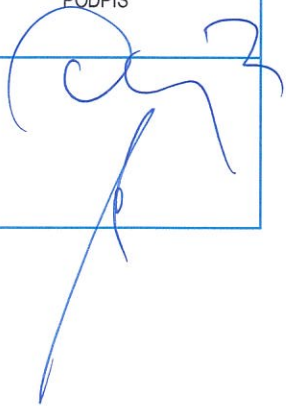ZESPÓŁ AUTORSKI	NAZWISKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT	Andrzej Zielonka	258/93	Branża sanitarna	02.2024	
SPRAWDZAJĄCY	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10			

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1.1. Nazwa inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji pożarowej-hydrantowej do budynku kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Ostrowcu Św.

1.2. Adres inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr. 119 w Ostrowcu Św. przy ulicy Kościelnej

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Lokalizacja, topografia, zagospodarowanie.

Teren inwestycji obejmujący działkę nr ewid. nr. 119 . Teren płaski

Teren działki w chwili obecnej jest zabudowany budynkiem kościoła . Teren działki ogrodzony .

2.2. Infrastruktura.

W obrębie istniejącego budynku, w chwili obecnej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna i gazowa.

2.3. Obiekty budowlane przewidziane do rozbiórki.

Brak obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki.

2.4. Zieleń istniejąca.

Na terenie działki występuje zieleń niska (trawa). oraz drzewa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Lokalizacja obiektu.

- Lokalizacja istniejącego budynku nie ulega zmianie.

3.2. Warunki nasłonecznienia terenu.

Teren inwestycji nie jest osłonięty żadnymi obiektami kubaturowymi.

3.3. Projektowane uzbrojenie terenu.

- **Sieć wodociągowa** – przyłącze wody wg. odrębnego opracowania
przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody pożarowej – hydrantowej od studni wodomierzowej do budynku kościoła i wewnątrz .

3.4. Projektowany układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej.

- teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulica Kościelna
- dojścia i dojazdy do istniejącego budynku kościoła od strony ulicy Kościelnej

3.5. Projektowane ukształtowania terenu i projektowana zieleń.

Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu terenu. Budowa i kształt terenu po zrealizowaniu inwestycji nie zakłóci stosunków wodnych na działkach sąsiednich oraz drodze, Na terenach nieutwardzonych i niezabudowanych zieleni niska i średnia ..



4. DODATKOWE INFORMACJE DLA TERENU INWESTYCJI.

4.1. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu.

- Nie występują ograniczenia ani warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. , poz. 1219 z późn. zm.),
- Dla projektowanej inwestycji występują ograniczenia wynikające z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ochrony przyrody,
- Realizacja planowanej inwestycji nie zakłóci stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

4.2. Informacje czy działka lub teren jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Teren inwestycji j przebiegu trasy wodociągu nie jest objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków lecz ze względu na lokalizację wodociągu w jego obszarze wykopów jest stanowisko archeologiczne 84-70 i należy zapewnić nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi, Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archaniola jest wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr. A304 , decyzja z 04.06.2009 r.

4.3. Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej.

Przedmiotowa inwestycji nie znajduje się na terenie wpływu eksploatacji górniczej, a także w granicach terenu górniczego. W związku z powyższym niniejsze obiekty nie zostały przystosowane do posadowienia na terenach szkód górniczych.

4.4. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

W trakcie realizacji budowy, na przedmiotowym obiekcie występują ogólne zagrożenia wszystkich stanowisk pracy związanych z wykonywaniem poszczególnego zakresu robót ogólnobudowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód gruntowych i podziemnych. Charakter użytkowania przedmiotowych obiektów pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną.

5. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ.

- przedmiotowy budynek kościoła p.w. Św. Michała Archaniola jest zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi - ZL II
- określa się wymaganych klas odporności pożarowej i klas odporności ogniowej elementów budynku oraz rozprzestrzeniania ognia przez te elementy; w związku z powyższym przyjęto klasę odporności pożarowej przedmiotowych budynków – C; jako budynek wysoki.
- zachodzi konieczność wyposażenia przedmiotowego budynku w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe;
- jest doprowadzona do przedmiotowego budynku droga pożarowa
- dla przedmiotowego budynku zachodzi konieczność zaopatrzenia w wodę pożarową do zewnętrznego gaszenia pożaru.

6. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

5

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji pożarowej w budynku kościoła znajdującym się w Ostrowcu Sw. Przy ulicy Kościelnej.

Obszar inwestycji mieści się w granicach w/w działki.

ZAKRES ANALIZOWANEGO ODDZIAŁYWANIA	PODSTAWA PRAWNA	INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU	UWAGI
Usytuowanie obiektów Względem granic	Dz. U. z 2019r, poz. 1065 §12 §272	brak oddziaływania	Nie dotyczy
Przesłanianie	Dz. U. z 2019r, poz. 1065 §13.1	brak oddziaływania	Nie dotyczy
Nasłonecznienie i zacienianie	Dz. U. z 2019r, poz. 1065 §60.1	brak oddziaływania	Nie dotyczy
Miejsca postojowe	Dz. U. z 2019r, poz. 1065 §19, §20	brak oddziaływania	Wyznaczone – istniejący parking
Emisja hałasu	Dz. U. z 2014r poz. 112,	brak oddziaływania	Nie dotyczy

Wnioski:

Projektowana inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie. Inwestycja nie zakłóca stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Inwestycja mieści się w granicach działki nr. 119.

8. UWAGI KOŃCOWE.

- wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót,
- użyte do budowy materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz spełniać odpowiednie normy,
- o wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych przedmiotowym opracowaniem należy informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowaniu rozwiązań zamiennych,

Opracował: Andrzej Zielonka
Upr.bud. 258/93

Spr. Grzegorz Domagański
Upr.bud. SWK/0038/PWOS/10

woj. świętokrzyskie
pow. ostrowiecki
m. Ostrowiec Św. - 260701_1
obr. i ark. - 260701_1.0036.AR_4
dz. nr 36.4-119
skala 1:500
sekcja: 7.144.24.03.1.1
układ "2000" H=EVRF 2007
Id. zgł.: GK-III.6640.1996.2021


Mapa do celów projektowych
m. Ostrowiec Św., ul. Kościelna, dz. nr 36.4-119
aktualna na dzień: 15.11.2021r.

Niniejsza mapa ma służyć do projektowania sieci uzbrojenia terenu.


Na terenie objętym opracowaniem geodezyjnym nie badano obciążeni służebności gruntowych.
Granice działek przyjęto zgodnie z bazą danych ewidencji gruntów i budynków.

Nie wyklucza się istnienia w terenie, nie wykazanych na niniejszej mapie innych urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji, a których brak jest informacji w PODGiK w Ostrowcu Świętokrzyskim lub instytucjach branżowych.

Położenie obszaru opracowania

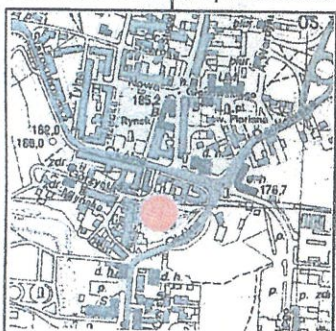

SKALA 1:50 000

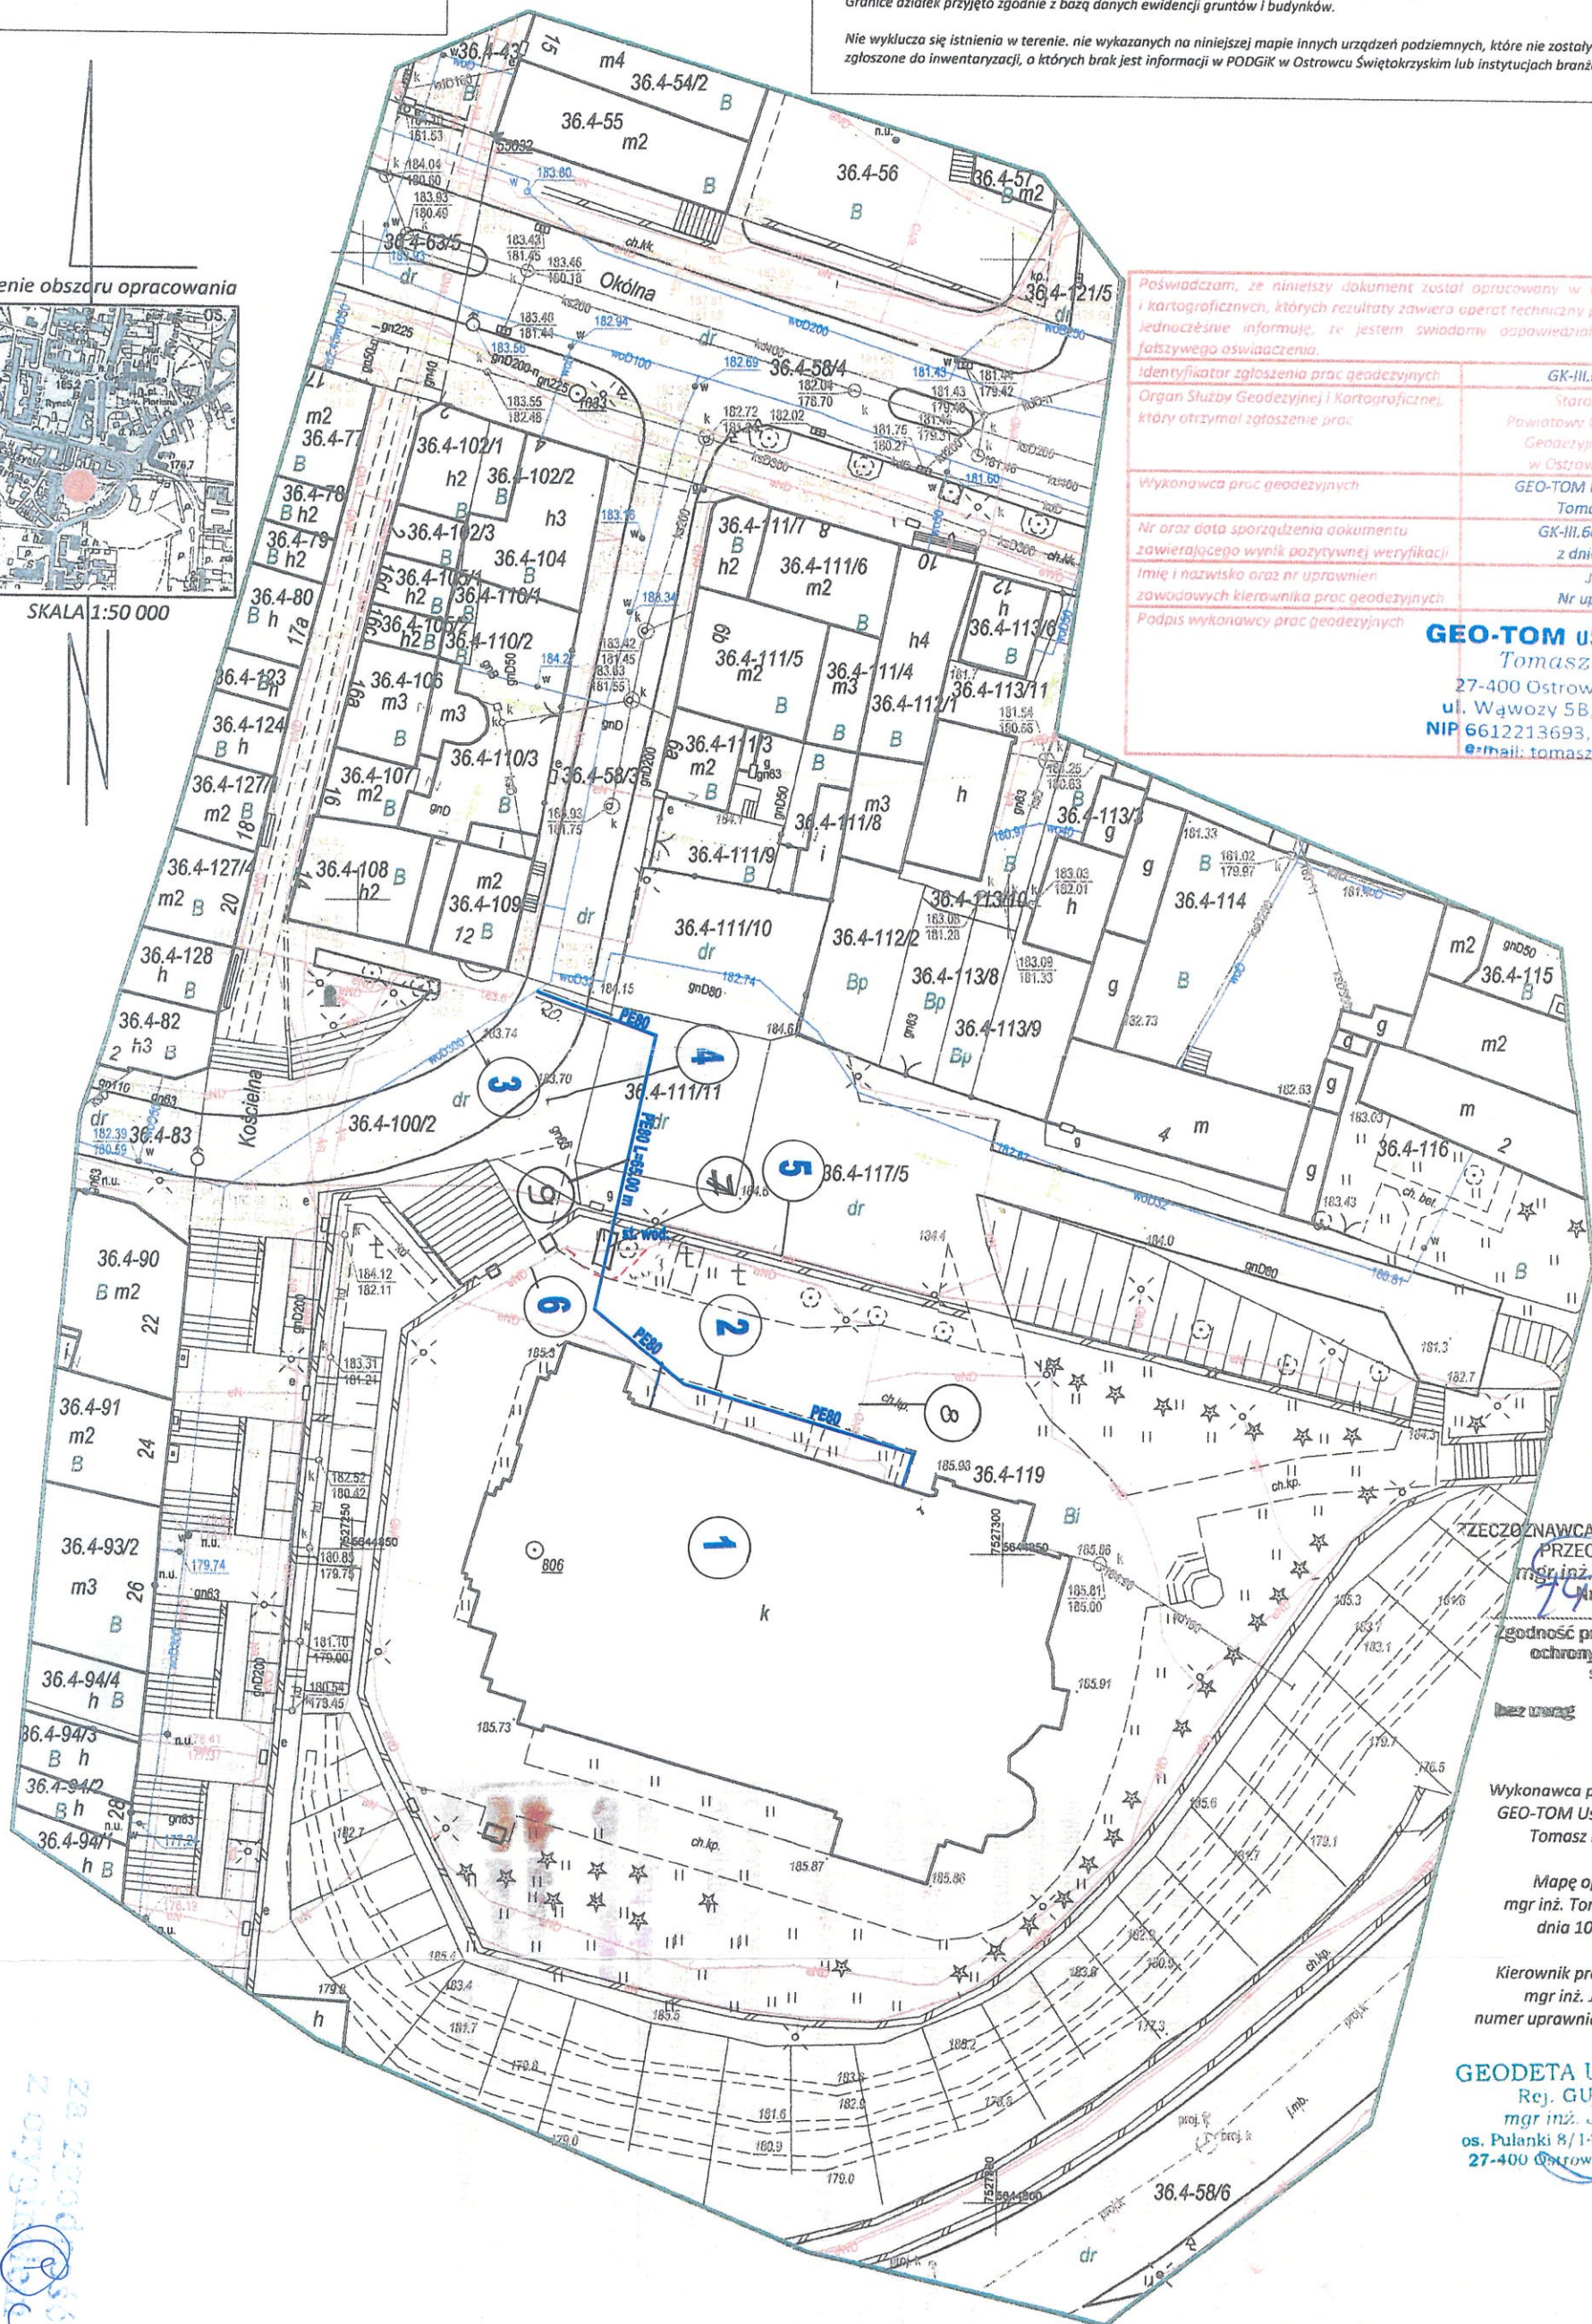

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK-III.6640.1996.2021
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac	Starosta Ostrowiecki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-TOM Usługi Geodezyjne Tomasz Kasprzyk
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GK-III.6640.1996.2021_1 z dnia 27.12.2021r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Jan Zasada Nr uprawnień 4221
Podpis wykonawcy prac geodezyjnych	GEO-TOM USŁUGI GEODEZYJNE Tomasz Kasprzyk 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wąwozy 5B, tel. 514 326 739 NIP 6612213693, REGON 385390652 e-mail: tomasz_kasprzyk@o2.pl

ZLECENIOWNICZKA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Stanisław Musiał
Nr upr. 382/98

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag z uwagami:

Wykonawca prac geodezyjnych:
GEO-TOM Usługi Geodezyjne
Tomasz Kasprzyk

Mapę opracował:
mgr inż. Tomasz Kasprzyk
dnia 10.12.2021r.

Kierownik prac geodezyjnych:
mgr inż. Jan Zasada
numer uprawnień zawodowych - 4221

GEODETA UPRAWNIONY
Rej. GUGiK 4221
mgr inż. Jan Zasada
os. Pulanki 8/14, tel. 41 266 52 63
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA



POD BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
HYDRANTOWEJ OD PROJEKTOWANEJ STUDNI WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU KOŚCIOŁA
PARAFI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

W OSTROWCU ŚW PRZY ULICY KOŚCIELNEJ
DZ.NR. 119 obr. 36 ark..4

Inwestor : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA
UL. OKÓLNA 19, 27-400 OSTROWIEC SW.

LEGENDA :

1. ISTNIEJACY BUDYNEK KOŚCIOŁA p.w. św. Michała
2. **PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA I WEW. PPOŻAROWA (studnia wodomierzowa –kościół)**
3. ISTNIEJACY WODOCIĄG Ø250 żel.
4. ISTNIEJACY GAZOCIĄG Ø250
5. ISTNIEJACY KABEL ENN
6. ISTNIEJACY KABEL ENN
7. PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA (3.00x1.50x1.90 m)
8. ISTNIEJACY KABEL ENN
9. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY wg. oddzielnego opracowania

OPIS :

- Przedmiot inwestycji
Instalacja zewnętrzna i wew. wody do celów ppożarowych działki nr 119
Zagospodarowanie terenu - istniejący budynek kościoła
- Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje się instalacje wody z rur Ø 90PE do celów ppożarowych

Nazwa obiektu budowlanego	INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY PPOŻAROWEJ Ø 90PE		Nr rys 1	
Adres budowy;	W OSTROWCU ŚW PRZY ULICY KOŚCIELNEJ DZ.NR. 119 obr. 36 ark..4 Inwestor : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA UL. OKÓLNA 19, 27-400 OSTROWIEC SW.		SKALA 1: 500	DOMBUD Ostrowiec Sw.
Przedmiot rysunku	TEMAT : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA POD ZEW. I WEW. INS. PPOŻAROWĄ Ø90PE DO BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MICHAŁA			Nr rys 1
Branża sanitarna	Branża	projektant	uprawnienia	Podpis / data
Sanitarna	Andrzej Zielonka		162/83,257-8/93	02.2024
Spr.	Grzegorz Domagalski		SWK/0038/PWOS/10	



TEL/FAX 41/2476944

KOM 604272489 pw_spin@poczta.onet.pl

BIURO PROJEKTOWE SPIN-B

OSTROWIEC ŚW.

UL. WARDYŃSKIEGO 3

Ostrowiec Św. 02.2024 r.

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

Nazwa obiektu:	POD BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ OD PROJEKTOWANEJ STUDNI WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA
----------------	---

Załącznik Nr 2 do decyzji, zgłoszenia, pisma

Adres obiektu:	Id. 260701_1.0036 AR.4 DZ.119 ulica KOŚCIELNA , 27-400 Ostrowiec Św.
----------------	---

Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

KOB:	X- KOŚCIÓŁ
------	------------

nr decyzji 108/2024znak: AB 6740 57 2024 JP

Inwestor:	PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA ŚW. MICHAŁA UL. OKÓLNA 19 , 27-400 OSTROWIEC ŚW.
-----------	---

z dnia 24.04.2024Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i BudownictwaLukasz Smyła

ZESPÓŁ AUTORSKI	NAZWISKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT	Andrzej Zielonka	258/93	Branża sanitarna	02.2024	
SPRAWDZAJĄCY	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10			

DATA OPRACOWANIA: 02.2024 R.

EGZEMPLARZ NR:

NR STRONY :



TEL/FAX 41/2476944

KOM 604272489

BIURO PROJEKTOWE SPIN-B -7-

OSTROWIEC ŚW.

UL. WARDYŃSKIEGO 3

pw_spin@poczta.onet.pl

Ostrowiec Św. 02.2034

**SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO**

Lp.	Nazwa zawartości	Nr str.
	Projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
	4.1. Strona tytułowa	1
	4.2. Spis treści	2
	4.2. Oświadczenie projektanta dotyczące projektu arch-budowlanego	3
	4.3. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego -opis instalacji	4-7
	4.4 PROFIL INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ PPOŻAROWEJ RZUT PARTE KOŚCIOŁA – USYTUOWANIE INST. WEW. HYDRANTOWEJ	8

OŚWIADCZENIE

oświadczam, że:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu:	POD BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ OD PROJEKTOWANEJ STUDNI WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA
Adres obiektu:	Id. 260701_1.0036 AR.4 DZ.119 ulica KOŚCIELNA , 27-400 Ostrowiec Św.
KOB:	X- KOŚCIÓŁ
Inwestor:	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA UL. OKÓLNA 19 , 27-400 OSTROWIEC SW.

ZOSTAŁ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ZESPÓŁ AUTORSKI	NAZWISKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT	Andrzej Zielonka	258/93	Branża sanitarna	02.2024	
SPRAWDZAJĄCY	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10			

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstało w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez M.P.W. i K. Sp. z o.o. Ostrowiec Sw.
- Podkłady architektoniczno-budowlane obiektu
- Wizja lokalna w terenie;
- Mapa w skali 1:500 ;
- Obowiązujące przepisy oraz normy i literatura fachowa.

2. DANE OGÓLNE

2.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest zewnętrzna i wewnętrzna instalacja wody do celów przeciwpożarowych zasilające budynek użyteczności publicznej – Kościół Św. Michała w Ostrowcu Św. Wpięcie do sieci miejskiej Ø 250 żel. W ulicy Kościelnej wg. oddzielnego opracowania

2.2 Istniejący stan zagospodarowania.

Projektowana instalacja będzie posadowiona wyłącznie na działce nr 119 Własność terenu jest zgodna z planami i wypisem z rejestru gruntu. Przebieg trasy przedstawiono na załączonej do projektu mapie.

2.3 Określenie zmian w sposobie użytkowania terenu.

Projektowana instalacja prowadzona będzie przez teren zagospodarowany docelowo - teren utwardzony przykościelny, na którym nie przewiduje się dalszej zabudowy.

Dla projektowanej instalacji nie zachodzi konieczność:

- dokonywania zmian w istniejącym sposobie użytkowania terenu;
- dokonywanie wywłaszczeń;

Projektowane przyłącze jak również zastosowana technologia ich realizacji nie stanowią obiektu mogącego pogorszyć stan środowiska naturalnego. Nie przewidziano żadnych wycinek istniejącego drzewostanu. Projektowane przyłącze zostało posadowione na działkach, które nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.4 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1554 z dnia 22 września 2015 r. § 6 ust.2 pkt 1 i § 13a oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami Art.20. 1. pkt. 1c) informuje się, że obszar oddziaływania obiektu linowego jakim jest instalacja wody ppożarowej mieści się w całości na działkach na których jest posadowione.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 OPIS INSTALCJI WEWENĘTRZNEJ PPOŻAROWEJ.

W budynku kościoła do którego doprowadzamy instalację zewnętrzną i wewnętrzną mamy 2 podłączenia do dwóch hydrantów wewnętrznych HP52. Instalacja wewnętrzna p.poż. wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych Ø50 łączonych przez gwintowanie wg PN-H-74200 z powłoką cynkową OC1

łączone za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego. Lokalizacja przejść przez przegrody oraz podłączenie do hydrantów naniesiono na rysunku rzut kościoła.

Wymagane ciśnienie na zaworze hydrantowym minimum 0.2 MPa , maksymalne 0.7 MPa

Obydwa wejścia do budynku kościoła zakończone będą hydrantami wewnętrznymi HP52

Przepływ obliczeniowy

- na cele p.poż. $q_{oblp}=1 \text{ l/s} = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$

zapotrzebowanie wody p.pozarowej przy dwóch czynnych hydrantach pożarowych 52 mm wynosi
 $q_p = 2.5 \text{ dm}^3/\text{s} \times 2 = 5.0 \text{ dm}^3/\text{h} = 18.0 \text{ m}^3/\text{h}$,

przyjęto wodomierz o parametrach DN 50 , Q_n -15.0 m^3/h , Q_3 -25 m^3/h

Przejścia przez przegrody

Długość zabudowy wodomierza (odległość między śrubunkami) L-[mm] - zabudowa z konsolą wodomierzową DN 50 wynosi 270mm. Rozstaw pomiędzy zaworami/ redukcjami [mm] - zabudowa bez konsoli wynosi 350mm. Schemat montażu wodomierza w budynku zamieszczono na rysunku nrS3. Wodomierz należy zamontować w pozycji poziomej na wysokości min. 60cm od posadzki.

5. ZASTOSOWANE MATERIAŁY

Instalacje zewnętrzna do nieruchomości zaprojektowano z rur PE 90 SDR 12.5 PN 10 o średnicy 90mm łączonych przez elektrołączki. Instalacja wewnętrzna z rur stalowych ocynkowanych .

Do budowy stosowane mogą być materiały i urządzenia, na które została ustanowiona właściwa przedmiotowa Polska Norma lub normy zharmonizowane (PN-EN). Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub z normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiałów (wymóg ten nie dotyczy wyrobów oznakowanych symbolem B lub CE).

Wykonawca przystępujący do robot renowacyjnych również winien posiadać aprobatę techniczną COBRTI „INSTAL” na zastosowane materiały do renowacji przewodów, obowiązującą, co najmniej na czas prowadzenia robót.

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji rury, armatura i inne wbudowywane materiały powinny posiadać właściwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.

6. WYKOPY-ROBOTY ZIEMNE, ZASYPKA


Roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze". Projektuje się wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju podłoża. Rury montować w wykopie na wyrównanym dnie, na podsypce piaskowej grubości 15 cm z zasypką piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch przewodów. Głębokość posadowienia 1.2-1.6 m. Wyżej zasypywać gruntem rodzimym, o ile maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30mm.

Należy również zabezpieczyć inne sieci i uzbrojenia terenu w przypadku skrzyżowań - zgodnie z załączonymi rysunkami.

Trasę instalacji wody ppożarowej należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub białoniebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuw.

Jednym z podstawowych wymagań przy wykonywaniu wykopów jest obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu poczynawszy od 1 m głębokości. Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1 m (z wyjątkiem

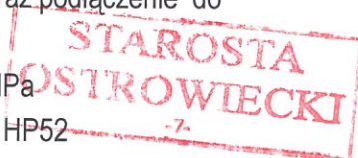

wykopu w skałach zwartych) zapewnia się przez: wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochyłonymi. Pochylenie skarpy zależy od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Można przyjąć, że bezpieczny kąt nachylenia skarpy dla gruntów średniospoistych wynosi ok. 45°. W przypadku gdy podłoże zbudowane jest z gruntów spoistych najlepszym rozwiązaniem jest ukształtowanie dna wykopu z niewielkim spadkiem np.: z nachyleniem 5 promili. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

Ponadto należy przestrzegać następujących wymagań:

- nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem odłamu gruntu;
- zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli;
- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn.

Przed zasypaniem przyłączy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej.

Przy realizacji robót jest istotne, aby dostosować sposób i tempo prac do zastanych warunków na obiekcie, ponieważ zarówno obiekt jak i jego otoczenie stanowi strefę szczególnego nadzoru.

W przypadku wystąpienia w wykopie gruntów nie odpowiednich do bezpośredniego posadowienia obiektów inżynierskich należy skontaktować się z inspektorem robót budowlanych w celu skonsultowania sposobu prowadzenia robót ziemnych.

7. OZNAKOWANIE TRASY INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ PPOŻAROWEJ

Armatura powinna posiadać stałe oznakowanie zgodnie z PN-86/B- 09700 z modyfikacją polegającą na niepodawaniu na tabliczce numeru armatury. Należy przyjąć dla zasuwy symbol „Z” oraz podać średnicę zewnętrzną i informację o materiale w górnej części tabliczki oznaczeniowej. Tabliczki powinny być wykonane z aluminium a napisy emaliowane lub z plastiku (tworzywo ABS) a napisy wykonane metodą wtrysku dwukolorowego.

Dodatkowo należy trasę wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuwy.

8. ZAKOŃCZENIE PRAC

Na podstawie uzgodnionego projektu Inwestor może przystąpić do wykonania instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wody pożarowej.

Zakres prac do odbioru

- montaż studni wraz z zestawem wodomierzowym,
- instalacja zewnętrzna i wewnętrzna ppożarowa
- pomiar wydajności hydrantu
- Ułożone instalacje należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego,

Instalacje wodociągowe należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725/1997. Próbę należy przeprowadzić na ciśnienie 1,0 Mpa przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +10°C. Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej przyłączy należy zdezynfekować i przepłukać. Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości 200 mg/dm³, czas kontaktu-24 h. Po dezynfekcji przyłączy należy dokładnie przepłukać wodą.

UWAGA:

Wszystkie wyroby, przeznaczone do budowy : instalacje wodociągowe oraz urządzenia – hydranty wraz z osprzętem , muszą posiadać deklarację zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta oraz certyfikat zgodności wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.




9. UWAGI KOŃCOWE

Całość prac montażowych i rozruchowych wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych-Warszawa 1994
- Do budowy instalacji wodociągowych stosować materiały i urządzenia, na które została ustanowiona właściwa przedmiotowo Polska Norma lub normy zharmonizowane (PN-EN).
- Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą lub z normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiałów (wymóg ten nie dotyczy wyrobów oznakowanych symbolem B lub CE).


Opracował ;

Opracował : Andrzej Zielonka Upr. bud. 162/83 , 257-8/93		Spr. Grzegorz Domagalski Upr.bud. SWK/0038/PWOS/10
---	---	---




Profil 1

Podziatka 1:100/250

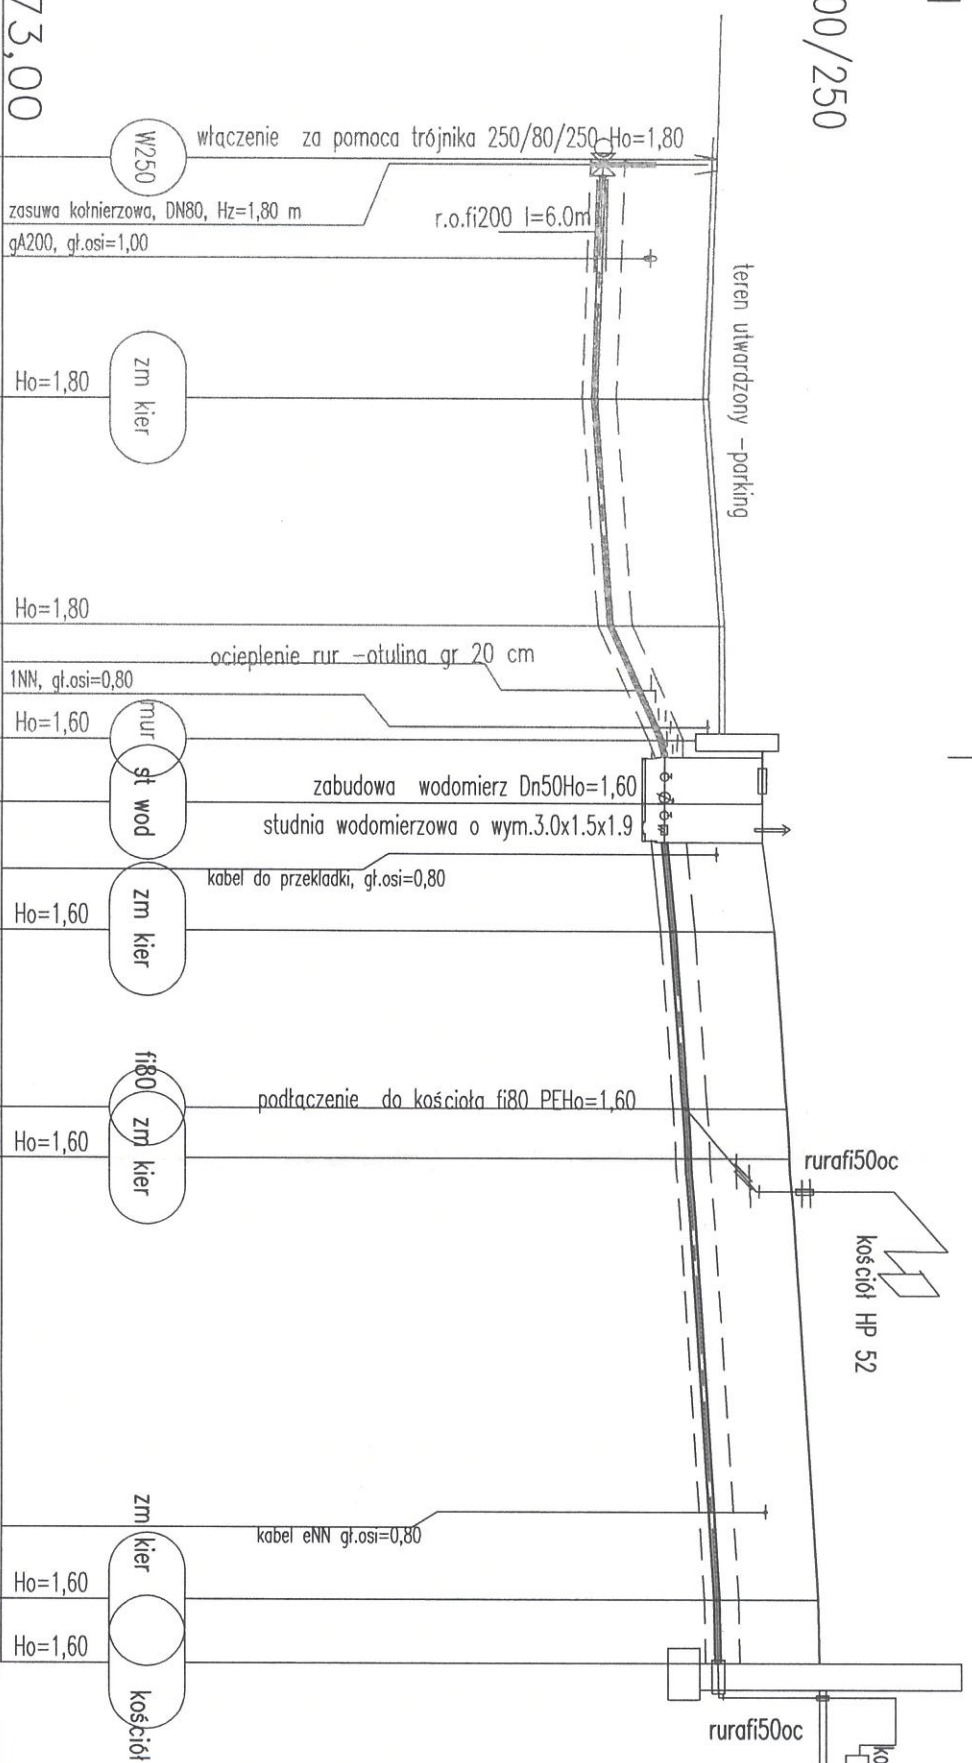[illegible]

Profil 1

Podziałka 1:100/100

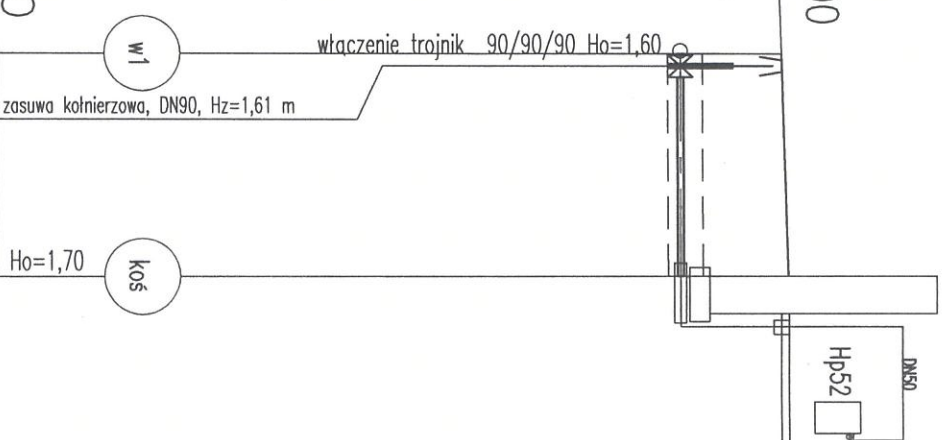


P.p. = 173,00		0,00
Rzędna istniejącego terenu	185,40	185,50
Rzędna osi proj. rurociągu	183,80	183,80
Długość odcinka	0,20	3,30
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=3,50	i=1,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN90PE	
Prędkość, przepływ		
Hektometr i odległości		3,50

Budowa : W OSTROWCU ŚW PRZY KOŚCIELNEJ DZ.NR. 119 100/2,117/5,111/1 obr. 36 ark. 4 Inwestor : PARAFIA RZYSWSKOKATOLICKA p.w.Św. Michala Zam. Okólna 19 , 27-400 OSTROWIEC ŚW.		DOMBUD Ostrowiec Św.
TEMAT : PROFIL INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ PRZECIWPÓŻAROWEJ OD STUPNI WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU KOŚCIOŁA z rur Ø90PE		Nr rys 2
Branża projektant	uprawnienie nia	Podpis / data
Opracował Andrzej Zielenka Sprawdził Grzegorz Domagański	162/83, 257-8/93 SWR/0038/P WOS/10	02.2024

STAROSTA
OSTROWIEC

STAROSTA
OSTROWIECKI

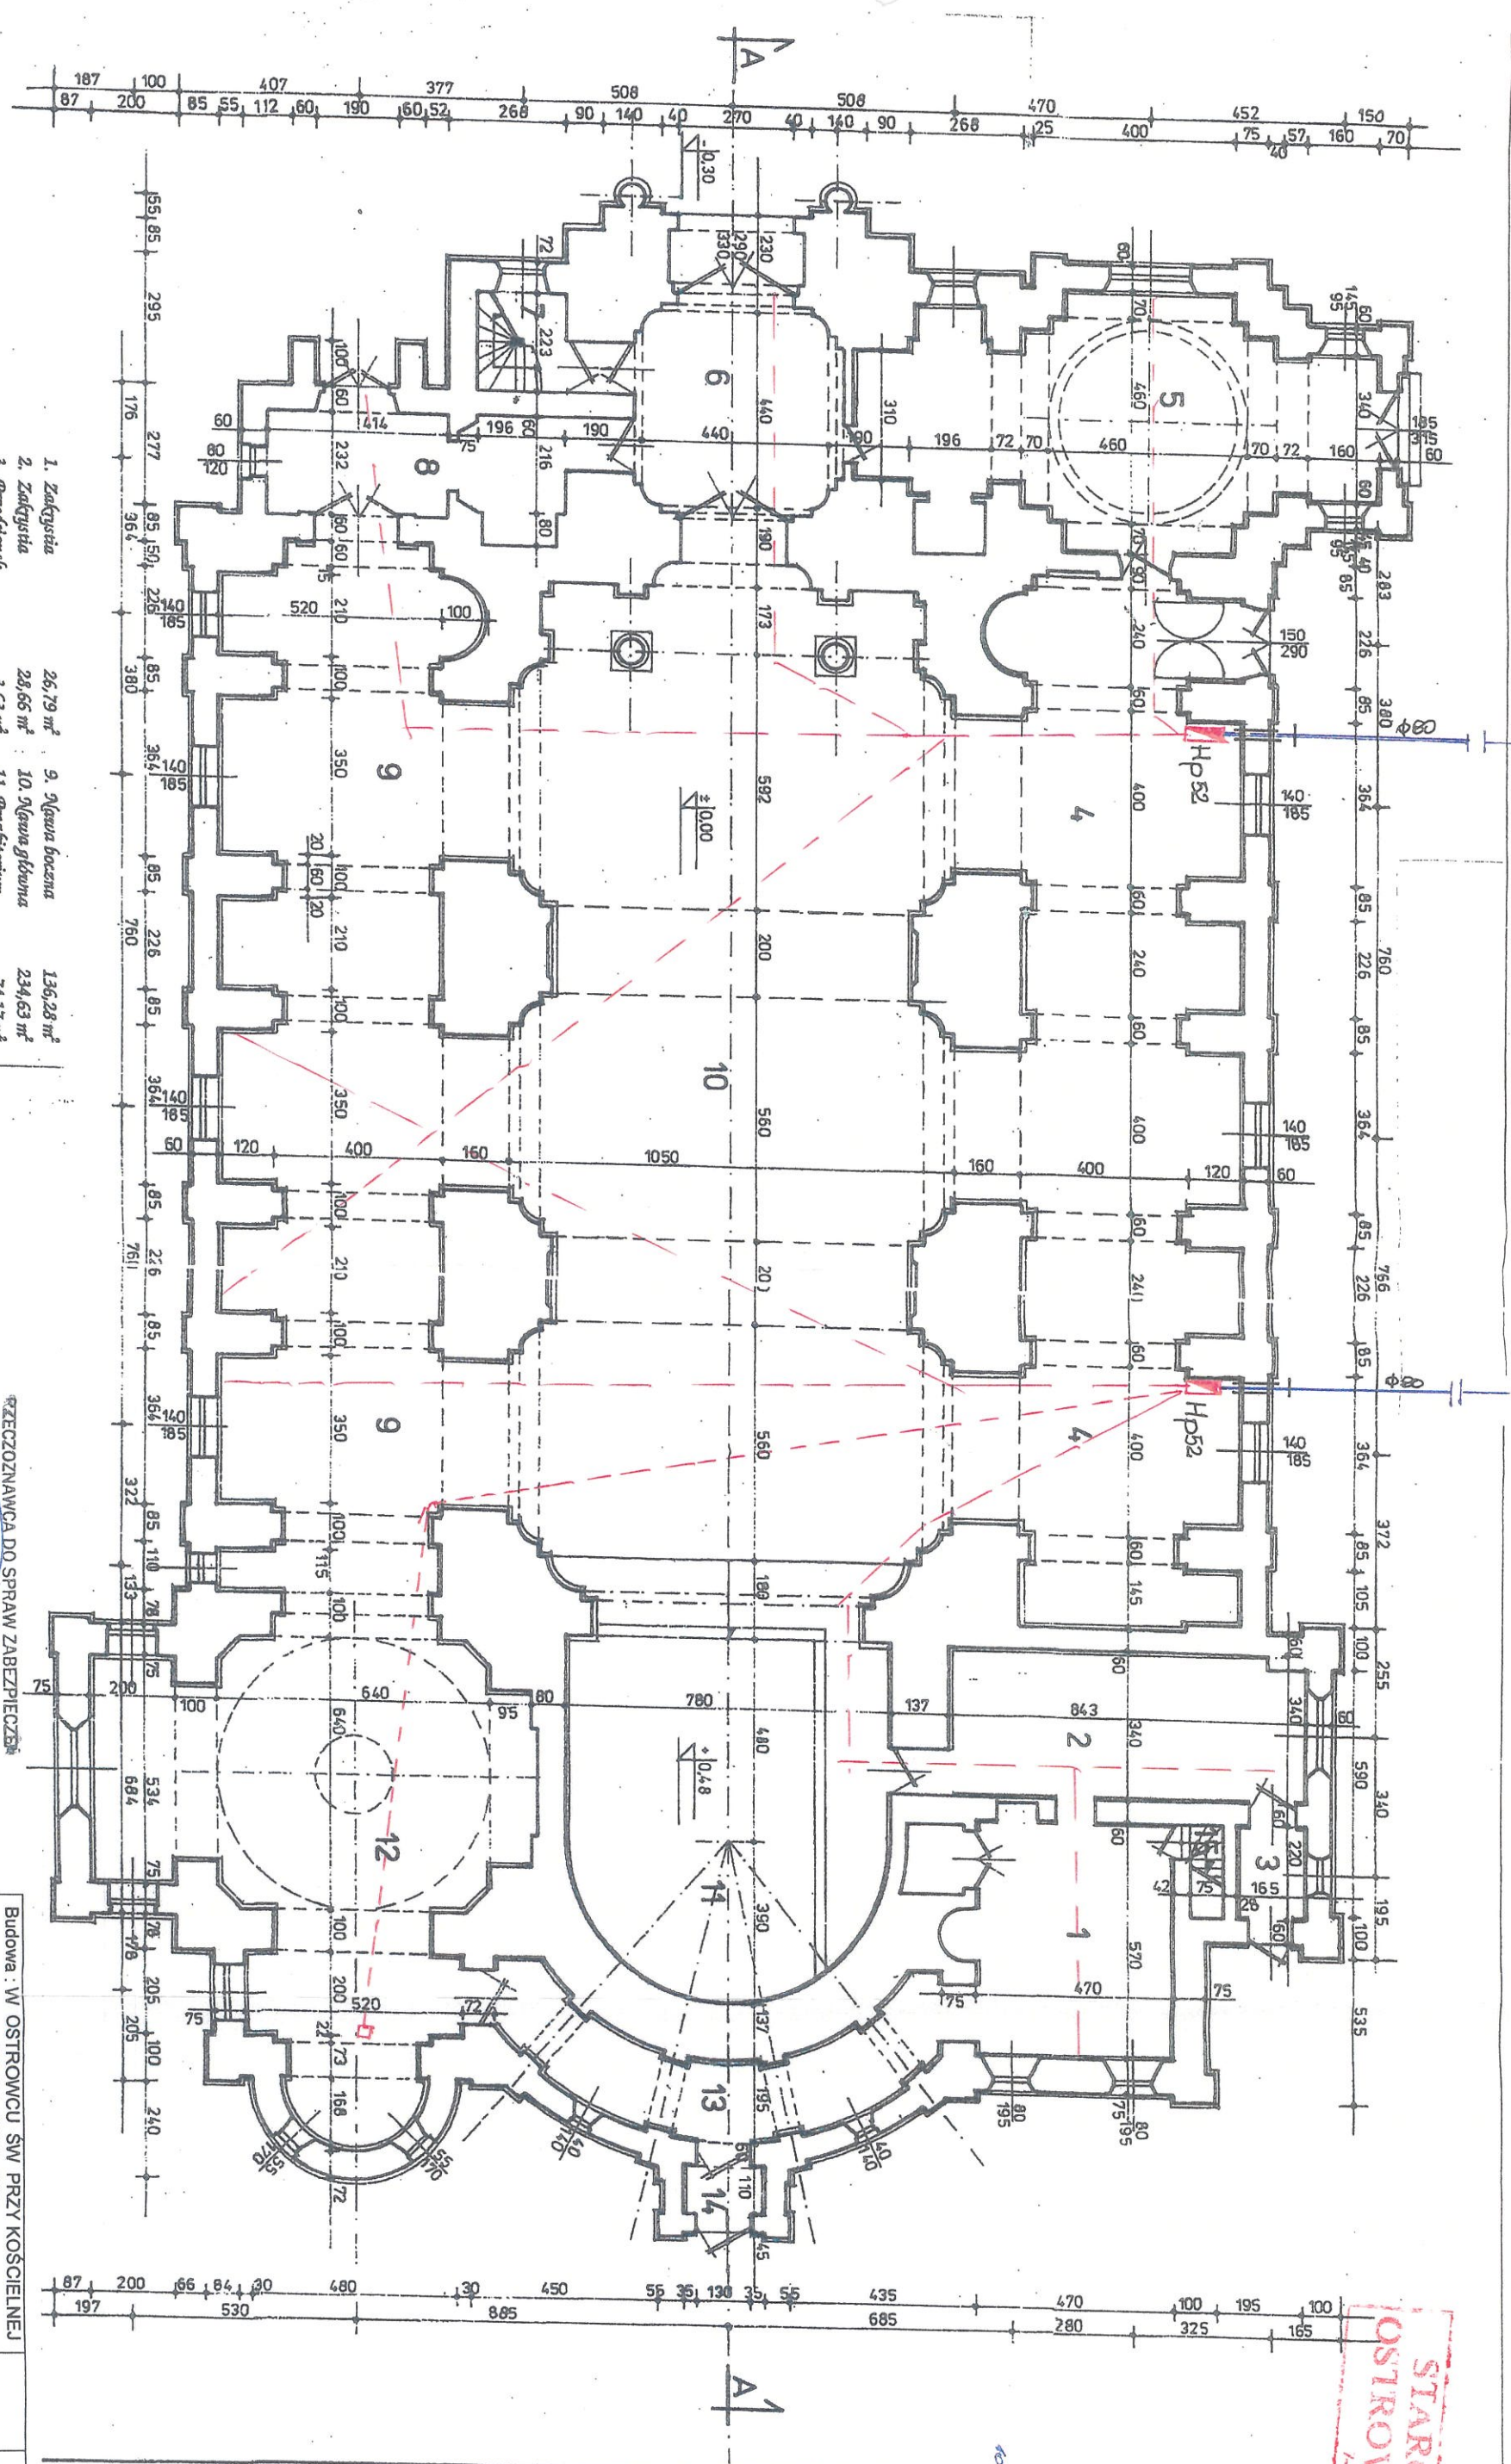

1. Zakrystia 26,79 m²
2. Zakrystia 28,66 m²
3. Prezbiterium 3,63 m²
4. Nawa boczna 135,10 m²
5. Kaplica pogrzebowa 56,13 m²
6. Kaplica 19,36 m²
7. Kł. schodowa 6,60 m²
8. Słot 15,50 m²
9. Nawa boczna 136,28 m²
10. Nawa główna 234,63 m²
11. Prezbiterium 74,17 m²
12. Kaplica boczna 84,01 m²
13. Kaplica 21,70 m²
14. Prezbiterium 2,09 m²
15. Kł. schodowa 1,65 m²

PRZECIĄGNIĘCIE DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWOPOŻAROWYCH

mgr inż. Stanisław Musiał

14.01.2022

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej

Stwierdzam

Łukasz

Z uwagi na

Budowa : W OSTROWCU ŚW PRZY KOŚCIELNEJ	DZ.NR. 100/2, 119	SKALA	DOMBUD
Investor : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA	P.W.Św. Michała	1:100/250	Ostrowiec Św.
Zam. Okólna 19, 27-400 OSTROWIEC ŚW.			
TEMAT : RZUT PRZYJĘCIA PODŁĄCZENIE I MONTAZ HYDRANTÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH			Nr rys 3
Branża	projektant	uprawnie nia	Podpis / data
Opracował Andrzej Zielonka		16.2/83.	06.2022
Sprawdziła Grzegorz Domagalski		257-8/93	



TEL/FAX 41/2476944

KOM 604272489 pw_spin@poczta.onet.pl

BIURO PROJEKTOWE SPIN-B

OSTROWIEC ŚW.

UL. WARDYŃSKIEGO 3

Ostrowiec Św. 05.2022 r.



ZAŁĄCZNIKI : OPINII, UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ INNYCH DOKUMENTÓW

Nazwa obiektu:	POD BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ OD PROJEKTOWANEJ STUDNI WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFI ŚW. MICHAŁA
Adres obiektu:	Id. 260701_1.0036 AR.4 DZ.119 ulica KOŚCIELNA , 27-400 Ostrowiec Św.
KOB:	X- KOŚCIÓŁ
Inwestor:	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA UL. OKÓLNA 19 , 27-400 OSTROWIEC ŚW.


Załącznik Nr 3 do decyzji, zgłoszenia, pisma
Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.

nr decyzji 108/2024
znak: AB. 6140.59.2024 JP
24.04.2024r.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
NACZELNIK WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa

Lukasz Smyła

Lp.	Nazwa zawartości	Nr str.
1	Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty	1
	.spis zawartości	
	Kopie decyzji o nadaniu uprawnień i aktualne zaświadczenia projektantów	2-5
	Informacja BIOZ	6-7
	Decyzja Świętokrzyskiego Woj. Konserwatora Zabytków w Kielcach	8-9
	Uzgodniona strona Projektu Zagospodarowania Pod przyłącze wody	10



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SWK-HCU-975-B64 *

Pan Grzegorz Andrzej Domagalski o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0133/10
adres zamieszkania ul. Tylna 1/5/79, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0014(4)/10

Kielce dnia 28.06.2010.r.

STAROSTA
OSTROWIECKI
-7-

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.*) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.*), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*)

Świętokrzyska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Grzegorzowi Andrzejowi Domagalskiemu
magistrowi inżynierowi inżynierii sanitarnej
urodzonemu dnia 9 lipca 1970 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny SWK/0038/PWOS/10

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Andrzej Domagalski
ul. Tylna 1/5/79
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący Składu Orzekającego
mgr inż. Andrzej Pawelec

Członek Składu Orzekającego
dr inż. Stefan Szałkowski

Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Edmund Pieniążek



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-HZA-T5E-GIR *

Pan Andrzej Zielonka o numerze ewidencyjnym SWK/IS/1221/01
adres zamieszkania ul. Graniczna 9, Szewna, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



URZĄD WODNOWNICTWA
W KIELCACH
Wydział Gospodarki Technicznej
25-065 KIELCE
tel. 457-10, 219-42

Nr ewid. KI-257/93

Kielce - 1993-01-03

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEŁNIENIA FUNKCJI TECHNICZNYCH W WODOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 13 ust. 1 pkt 2
§ 7, § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terytorialnej
i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr. 0,
poz. 46 - z późniejszymi zmianami/ stwierdza się, że

PAN ZIELONKA ANDRZEJ

TECHNIK BUDOWNICTWA - Specj. wyposażenie sanitarne budynków
urodzony dnia 12 stycznia 1952r. w OSTROWIE ŚWIĘTOKRZYŹSKIM
posiada przygotowanie zawodowe, uprawniające do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

PAN ZIELONKA ANDRZEJ jest upoważniony do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego
budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolowania
stanu technicznego w zakresie budynków i innych budowli
o powołaniu znanych rozrządzeniach konstrukcyjnych -
z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz
nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicz-
nych i wodno melioracyjnych.

2. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicz-
nych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektów powiatowych innych budynków oraz sporządzania
planów zagospodarowania działki złączonych z realizacją
tych budynków.

OSTRZEWODY

PAN ANDRZEJ ZIELONKA

Os. Rosochy 02/37

OSTROWIEC ŚW.

URZĄD WODNOWNICTWA
W KIELCACH
Wydział Gospodarki Technicznej
25-065 KIELCE
tel. 457-10, 219-42

Nr ewid. KL - 250/93

Kielce - 1993-01-03

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a, § 2 ust. 1 pkt. 2,
§ 4 ust. 2, § 7, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terytorialnej
i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr. 0, poz.
46 - z późniejszymi zmianami/ stwierdza się, że

PAN ZIELONKA ANDRZEJ

technik budowlany - specj. wyposażenie sanitarne
budynków

urodzony dnia 12 stycznia 1952 roku w Ostrowie Św.

posiada przygotowanie zawodowe, uprawniające do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno -
inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych - obejmującej sieci
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze.

PAN ZIELONKA ANDRZEJ jest upoważniony do:

1. sporządzania projektów instalacji sanitarnych obejmujących
sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze
terenu.

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych
i ciepłowniczych urządzeń terenowych - o powołaniu znanych
rozrządzeniach konstrukcyjnych.

OSTRZEWODY

PAN ANDRZEJ ZIELONKA

Os. Rosochy 02/37

Ostrowiec Św.

URZĄD WODNOWNICTWA
W KIELCACH

Nr ewid. KL-250/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 5 ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a,
§ 2 ust. 2, § 6 ust. 2, § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terytorialnej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr. 0, poz.
46, z późniejszymi zmianami/ stwierdza się, że

DEWYATEL ZIELONKA ANDRZEJ

TECHNIK BUDOWNICTWA - SPECJ. WYPOSAŻENIE SANITARNE BUDYNKÓW

urodzony dnia 12 stycznia 1952 r. w Ostrowie posiada przygotowanie
zawodowe, uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżyni-
eryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

DEWYATEL ZIELONKA ANDRZEJ jest upoważniony do:
1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji sanitarnych - o powołaniu znanych
rozrządzeniach konstrukcyjnych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych
urządzeń terenowych - o powołaniu znanych rozrządzeniach k-

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji sanitarnych - o powołaniu znanych
rozrządzeniach konstrukcyjnych,
3/ sporządzania w budownictwie robót fizycznych-projektów-
lości sanitarnych i o powołaniu znanych rozrządzeniach k-
strukturalnych i schowach technicznych.

Ostrzewoda:

Os. Andrzej Zielonka

Os. Błoteczne 29/49

Ostrowiec Św.

STAROSTA
OSTROWIECKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:	POD BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ OD PROJEKTOWANEJ STUDNI WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFI ŚW. MICHAŁA
Adres obiektu:	Id. 260701_1.0036 AR.4 DZ.119 ulica KOŚCIELNA , 27-400 Ostrowiec Św.
KOB:	X- KOŚCIÓŁ
Inwestor:	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA UL. OKÓLNA 19 , 27-400 OSTROWIEC SW.

Informacja została przygotowana w nawiązaniu do art. 20 ust. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 z 23 czerwca 2003 r., poz. 1126 z późn. zmianami).

1. Zakres Robót i Kolejność Realizacji:

Zakres robót obejmuje budowę zewnętrzną i wewnętrzną instalacji przeciwpożarowej . Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr ewid. 119 w Ostrowcu Św. przy ulicy Kościelnej

Kolejność realizacji:

- przygotowanie placu budowy
- instalacja zewnętrzna i wew. zostanie wykonana w całości, nie przewiduje się etapowania prac;

2. Wykaz Istniejących Obiektów Budowlanych.

Na działce zlokalizowany jest budynek kościoła p.w. Św. Michała Archaniola. , działka ogrodzona.

3. Wykaz Elementów Zagospodarowania Działki, Które Mogą Stwarzać Zagrożenie Bezpieczeństwa i Zdrowia Ludzi.

Działka jest zabudowana, leży na terenie płaskim, w pobliżu dróg komunikacji kołowej ulica Kościelna co stwarza pewne zagrożenie przy robotach budowlanych na terenie działki i mobilizuje do zachowania ostrożności.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.**4.1. Roboty budowlane – montażowe:**

- roboty ziemne w wykopach

4.2. Roboty wykończeniowe:

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej będącej w obiekcie budowlanym (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej).

4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej),
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym /wiązanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Teren w strefie robót należy oznakować w sposób zapobiegający wejściu osób postronnych.

Należy stosować tablice ostrzegawcze, a wygradzenie taśmą ma zapobiec wejściu osób postronnych. Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje oraz badania na wykonywanie prac na wysokości. Każdy pracownik musi posiadać odpowiednie przeszkolenie BHP przed przystąpieniem do prac.

Wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych.

Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robót (odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej , hełm ochronny, okulary ochronne, obuwie , rękawiczki pięciopalczaste, wzmocnione skórą, torby do przechowywania drobnych narzędzi. Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania , sprzęt budowlany, Sprzęt p.poż i apteczki podręczne w torbie przenośnej.

Instrukcja alarmowa na wypadek pożaru wraz z telefonami alarmowymi .

Instrukcja postępowania na okol. wystąpienia wypadku przy pracy.

Sprawdzenie czy dany sprzęt jest obsługiwany wyłącznie przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

INFORMACJĘ DOT. BIOZ WYKONAŁ:

ANDRZEJ ZIELONKA
UPR. 162/83; 257-8/93

77



**ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
W KIELCACH**

Znak: ZN.AiB.5142.290.2023

**STAROSTA
OSTROWIECKI**
PARAFIA
Rzymskokatolicka *św. Michała*
ul. Okólna 19
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 041-247-92-70

20 grudnia 2023 r.

15 Jan Szw
Kielce, dnia 05.12.2023 r.

DECYZJA NR 477A/2023

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 840 ze zm.), art. 104 i 105 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81),

- po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Ostrowcu św. - z dn. 23.08.2023 r. (data wpływu: 23.08.2023 r.), po wezwaniu ŚWKZ z dn. 22.09.2023 r., 13.11.2023 r., uzupełnionych wnioskami z dn. 15.10.2023 r. i 09.11.2023 r. i załączonych:

- *Projektu zagospodarowania pod przyłącze wodociągowe na dostawę wody do celów przeciwpożarowych do istniejącego budynku kościoła Parafii św. Michała w Ostrowcu Św. przy ul. Kościelnej, działki nr 119, 100/2, 117/5, 111/11 obr. 36 ark. 4, autor Andrzej Zielonka, z 2023 r.*
- *Programu konserwacji witraży w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim, FURDYNA WITRAŻE, autor Tomasz Furdyna, z 2023 r.,*

**Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach
pozwala**

**Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archaniola
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

**na wykonanie prac przy kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archaniola
w Ostrowcu Świętokrzyskim, dz. nr ewid. 119, obręb 0036, w zakresie jak poniżej:**

- 1) Realizacja prac przy ww. kościele par. zgodnie z częścią ww. *Projektu zagospodarowania pod przyłącze wodociągowe na dostawę wody do celów przeciwpożarowych do istniejącego budynku kościoła Parafii św. Michała w Ostrowcu Św. przy ul. Kościelnej*, w tym m.in. : przekucia muru północnego kościoła w celu doprowadzenia rurociągu do wnętrza obiektu i montaż dwóch hydrantów na dwóch filarach nawy bocznej północnej (uwaga ! - **zaleca się pomalowanie skrzynek hydrantów w kolorze ścian i maksymalne zamaskowanie rur przyłącza na murach kościoła**).
verte

8

2) Realizacja Programu konserwacji witraży w kościele parafialnym p.w św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim, FURDYNA WITRAŻE, w tym m.in. demontaż okien witrażowych i ich transport do pracowni, konserwacja techniczna i estetyczna witraży (zamiast profili drewnianych wprowadzenie profili metalowych); montaż w otworach okiennych dodatkowych osłon i witraży, ponadto wymiana okien pozbawionych witraży na okna metalowe.

Ww. dokumentacje: Projekt zagospodarowania pod przyłącze wodociągowe i Program konserwacji witraży stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszej decyzji.

Ponadto
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach
orzeka

na podstawie art. 105 § 1 cyt. Kpa o umorzeniu postępowania w zakresie wniosku o wydanie pozwolenia na prace budowlane na terenie przebiegu wodociągu, ponieważ działki nr ewid. nr 119, 100/2, 117/5, 111/11 obr. 36 ark. 4 nie są objęte ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków.

Niemniej ze względu na fakt, iż w obszarze wykopów jest stanowisko archeologiczne 84-70 Ostrowiec Św. 2 (Góra Kościelna) ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostrowiec Św. - organ przyjmujący zgłoszenie o ww. pracach będzie zobowiązany uzgodnić inwestycję - na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane - ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaś Parafia będzie zobowiązana do zapewniania nad pracami ziemnymi nadzoru archeologicznego - na swój koszt.

Wspominana powyżej forma badań będzie wymagać uzyskania odrębnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego zgodnie z art. 36 ust.1, pkt. 5 cyt. ustawy o ochronie zabytków - na wniosek zgodny z § 9 cyt. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Wspominany nadzór może sprawować tylko uprawniony archeolog o kwalifikacjach określonych art. 37e cyt. ustawy o ochronie zabytków.

Inwestor winien mieć świadomość, że w/w nadzór może zostać rozszerzony o dodatkowe badania archeologiczne, jeśli w trakcie robót ziemnych i nadzoru archeologicznego odkryte zostaną zabytki

P A R A F I A
 Rzymskokatolicka św. Michała
 ul. Okólna 19
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

POUCZENIE:

W zakresie robót budowlanych w kościele Parafia jest zobowiązana, na podstawie § 13 cyt. Rozporządzenia MKiDN do:

- zapewnienia kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c cyt. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- przekazania Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków - nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej robotami budowlanymi albo wykonującej nadzór inwestorski - poniższych danych i dokumentów:
 - a) imienia, nazwiska i adresu osób - kierującej robotami budowlanymi i wykonującej nadzór inwestorski;
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez te osoby wymagań, o których mowa w art. 37 c cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 - c) oświadczenia osób o przyjęciu przez nie obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.



W zakresie prac przy witrażach zobowiązuje się wnioskodawcę, na podstawie § 12 cyt. rozporządzenia do:

- przekazania Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków - nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierującej pracami albo samodzielnie je wykonującej – poniższych danych i dokumentów:
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi albo samodzielnie je wykonującej;
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a cyt. ustawy o ochronie zabytków,
 - c) oświadczenia osoby kierującej pracami lub samodzielnie je wykonującej o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywaniu,
- zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia prac, oraz ich zakończenia, przynajmniej na 3 dni przed tym terminem;
- niezwłocznego zawiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – jeżeli w trakcie wykonywania prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Jako termin ważności niniejszej decyzji wyznacza się **31.12.2026 r.**

PARAFIA
Rzymskokatolicka św. Michała
ul. Okólna 19
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 041-247-92-70

UZASADNIENIE

Właściwość rzeczowa Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiotowej sprawie wynika z faktu, że kościół parafialny p.w. Św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim, na dz. nr ewid. 119, obręb 0036, został wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr A. 304, decyzją z 04.06.2009 r. Obiekt ten w części centralnej pochodzi z XVII wieku. Rozbudowano go w latach międzywojnia i przebudowano w stylu neobarokowym wg projektu znanego architekta Stefana Szyllera.

Z faktu wpisu do rejestru zabytków wynika konieczność – zgodnie z art. 36 ust.1 cyt. ustawy o ochronie zabytków – uzyskiwania decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków na wszelkie prace i działania mające wpływ na stan zachowania i wygląd ww. kościoła.

Stosownie do ww. wymogów prawa, ww. Parafia wnioskiem z 23.08.2023 r.. (data wpływu: 23.08.2028 r.), wystąpiła do tutejszego organu o wydanie pozwolenia na realizację *Projektu zagospodarowania pod przyłączy wodociągowe na dostawę wody do celów przeciwpożarowych do istniejącego budynku kościoła Parafii św. Michała w Ostrowcu Św. przy ul. Kościelnej, działki nr 119, 10/2, 117/5, 111/11 obr. 36 ark. 4, autorstwa A. Zielonki, z 2023 r.*

Po wezwaniach ŚWKZ z dn. 22.09.2023 r., 13.11.2023 r. – wniosek Parafii został uzupełniony wnioskami z dnia 15.10.2023 r., 09.11.2023 r. i załączonym *Programem konserwacji witraży w kościele parafialnym p.w św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim, FURDYNA WITRAŻE*, autorstwa T. Furdyna, z 2023 r.

W ramach prac budowlanych w ww. kościele, związanych z montażem hydrantów przewidziane są przekucia muru północnego kościoła w celu doprowadzenia rurociągu do wnętrza obiektu i montaż dwóch hydrantów na dwóch filarach nawy bocznej północnej.

W zakresie prac przy oknach kościoła przewiduje się m.in.: demontaż okien witrażowych i ich transport do pracowni, konserwację techniczną i estetyczną witraży (zamiast profili drewnianych wprowadzenie profili metalowych); montaż w otworach okiennych dodatkowych osłon i witraży, ponadto wymianę okien pozbawionych witraży na okna metalowe.

Należy wyjaśnić, że decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., z dnia 31.10 2017 r., na ww. Parafię został nałożony obowiązek zainstalowania w kościele par. - hydrantów wewnętrznych, takich które obejmą swym zasięgiem całą powierzchnię ww. budynku.

Reasumując realizacja ww. prac jest zasadna i nie koliduje z warunkami ochrony konserwatorskiej.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Niniejsza decyzja nie zwalania od obowiązku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy Prawa Budowlanego oraz inne przepisy szczególne.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania każda ze stron może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę (lub ostatnią ze stron) decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za pośrednictwem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują (za zwrot. potw. odbioru):

1. Parafia Rzymskokatolicka św. Michała
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Okólna 19, 27-400 Ostrowiec Św.
+ 1 egz. Projektu i 1 egz. Programu konserwacji
witraży
- 2.a/a x 2 + 1 egz. Projektu i 1 egz. Programu

Świętokrzyski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Kielcach

mgr Joanna Modras

P A R A F I A
Rzymskokatolicka św. Michała
ul. Okólna 19
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 041 25 22 20

Za zgodności z oryg.
a. Jan



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„DOMBUD”

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPIN-B

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

POD PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE

NA DOSTAWĘ WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFI ŚW. MICHAŁA

W OSTROWCU ŚW PRZY ULICY KOŚCIELNEJ

DZ.NR. 119 100/2,117/5,111/11 obr. 36 ark..4

Inwestor : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA

UL. OKÓLNA 19 , 27-400 OSTROWIEC ŚW.

Łącznik nr 1 do DEC. 977/2023

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków w Kielcach

dnia 05.12.2023
Znak WNB.5142.280.2023

Świętokrzyski Wojewódzki
Konservator Zabytków w Kielcach

mgr Joanna Modras

PROJEKT ZAWIERA:

1. STRONĘ TYTUŁOWĄ
2. OPIS DO PROJEKTU ZGOSPODAROWANIA ,
3. OPIS TECHNICZNY
4. Decyzja Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
5. DECYZJA LOKALIZACYJNA Z UM Ostrowiec Św.
6. WARUNKI TECHNICZNE ,
7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
8. PROFIL
9. RZUT PARTERU KOŚCIOŁA -LOKALIZACJA HYDRANTOW
10. STUDZIENKA WODOMIERZOWA
11. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IIB KIECE

branża	projektant	uprawnienia
Opracował Instalacje	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93
Sprawdził ;	Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10

Andrzej Zielonka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
SPECJALNOSC: INSTALACJE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
I URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
NR EWID.: KL-162/83, KL-257/83

mgr inż. Grzegorz Domagalski
Upewnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SWK/0038/PWOS/10